


SIEMENS



Synco™ 700

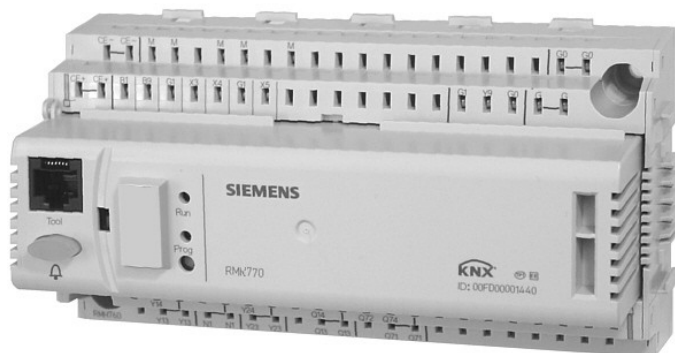

Контроллер отопления RMH760B

- Модульный контроллер отопления для средних или больших зданий с собственным источником тепла или подключением к районному отоплению. Может использоваться как контроллер контура отопления и / или контроллер первичного контура, контроллер котла или контроллер ГВС
- 41 запрограммированный тип систем
- Управление при помощи пульта оператора
- Коммуникация по шине Коппех

Применение

Здания

- Офисы и административные здания
- Магазины
- Школы
- Больницы
- Промышленные здания
- Апартаменты

Типы системы

- Теплообменники вентустановок
- Зоны потребления тепла в вентустановках
- Системы отопления с собственным источником тепла
- Системы отопления с районным отоплением
- Группы больших систем отопления

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Функции

Замечание

Некоторые функции требуют модули расширения.

Контур управления и управляющие выходы

- До 6 систем управления (модулирующие выходы 3-позиционные или DC 0...10 В):
 - Модулирующая горелка
 - Контур отопления со смесительным клапаном
 - Предварительное управление
 - Поддерживаемая температура обратки бойлера
- Управление максимум 6 насосами (одиночными или двойными)

Управление контуром отопления

Функции в контуре отопления

- Максимум 3 отдельных контура отопления (независимых)
- Погодозависимое управление температурой подачи
- Контур насоса или смесительным клапаном
- Режимы работы:
 - AUTO: Автоматическое переключение между 3 уставками по расписанию
 - Comfort: поддержание уставок Comfort
 - Precomfort: поддержание уставок Precomfort
 - Economy: поддержание уставок Economy
 - Protection: защитный режим
 - Сигнал режима работы на 2 реле
- 7-дневное расписание с макс. 6 точками переключения в день
- Функции праздников:
 - Программа праздников и особых дней с макс. 16 периодами в год
 - Выбор режима работы на время праздников
 - Расписание для особых дней
- Изменение уставок для режимов работы
- Управление оптимальным включением/ выключением
- Загрузка ГВС
- Эмуляция температуры в помещении
- Автоматическое ограничение нагрузки для управления по запросам с регулированием пределов для режимов Comfort и Economy
- Автоматическое переключение зима/ лето
- Максимальное ограничение комнатной температуры
- Минимальное и максимальное ограничение температуры подачи
- Ограничение скорости изменения температуры подачи
- Эмуляция наружной температуры
- Защита от замерзания в зависимости от наружной температуры
- Удаленное управление:
 - Удалённый Задатчик абсолютной или относительной уставок
 - Многофункциональный комнатный модуль QAW740
 - Внешние контакторы для выбора режимов работы, функций расписания и т.д.

Дополнительные функции

- Солнечная компенсация
- Компенсация по ветру

Функции районного отопления

- Увеличение уменьшенной температуры в помещении при уменьшении наружной температуры
 - Максимальное ограничение температуры обратки по наружной температуре
 - Подсчёт импульсов для ограничения подачи
-

Управление температурой бойлера

- Управление температурой бойлера с 1-, 2-ступенчатой или модулирующей горелкой (с 3-позиционным управлением или сигналом DC 0...10 В с сигналом обратной связи)
- Измерение температуры топочного газа с аварией при превышении предела
- Измерение протока на насосе
- Максимальное и минимальное ограничение температуры котла
- Поддерживание температуры котла при помощи смесительного клапана (3-позиционный или DC 0...10 В) или рециркуляционного насоса
- Управление отсечным клапаном с сигналом обратной связи
- Выбор режима работы бойлера
- Ограничение минимального времени работы горелки и обратной температуры
- Безопасный пуск бойлера
- Блокировка бойлера
- Режим измерения температуры топочного газа (режим теста котла, функция трубочиста)
- 3 аварийных входа, для аварий избыточного давления, недостаточного давления и нехватки воды
- Счётчик часов работы горелки и количества включений

Основное управление

- Получение и обработка запросов на отопление (по шине Коппех, внешней уставке, внешнему запросу ГВС и по защите от замерзания)
- Управление смесительным клапаном по запросам (3-позиционный или модулирующий сигнал) или системным насосом на подаче
- Минимальное и максимальное ограничение температуры подачи
- Изменение максимального ограничения температуры обратки
- Максимальное ограничение температуры обратки в контуре ГВС
- Обработка сигналов со счетчиков импульсов для ограничения потока обратки

Предварительное управление

- Получение и обработка запросов на отопление (по шине Коппех, внешней уставке, внешнему запросу ГВС и по защите от замерзания)
- Управление смесительным клапаном по запросам (3-позиционный или модулирующий сигнал) или системным насосом на подаче
- Минимальное и максимальное ограничение температуры подачи
- Изменение максимального ограничения температуры
- Максимальное ограничение температуры обратки в контуре ГВС
- Обработка сигналов со счетчиков импульсов для ограничения потока обратки

Контур ГВС

- Доступно несколько вариантов управление контуром ГВС:
 - Загрузка бака ГВС при помощи внутреннего теплообменника
 - Загрузка бака ГВС при помощи внешнего теплообменника
 - Загрузка бака ГВС с нагревательной спиралью
 - Прямое использование ГВС при помощи теплообменника
 - Максимальное ограничение температуры обратки
 - Индикация протока
 - Ограничение протока при помощи импульсных сигналов теплосчётчика
 - Функция защиты от легионеллы
 - 7-дневное расписание с максимум 6 точками переключения в день для ГВС
 - 7-дневное расписание с максимум 6 точками переключения в день для рециркуляционного насоса
 - Режимы работы:
 - AUTO: Автоматическое переключение между режимами Normal и Reduced согласно расписания
 - Постоянно Normal
 - Постоянно Reduced
 - Protection
-

- Функции праздников
 - Выбор режима ГВС на время праздников
 - Программа праздников и особых дней с 16 периодами в год
 - Расписание особых дней
- Внешний контакт для переключения особых дней

Основные функции для всех контуров отопления

Ежегодный таймер	Ежегодное переключение зима / лето.
Сигнальные и измерительные входы	<p>Все измерительные и сигнальные входы можно конфигурировать. Сигналы могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LG-Ni 1000 • DC 0...10 В • Pt 1000 • T1 • NTC 575 • Цифровые
Сбор данных	<p>4 счётчика для сбора данных.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предназначены для импульсов, получаемых от газа, горячей воды, холодной воды и электросчётчиков • Единицы измерения- Вч, кВтч, МВч, кДж, МДж, ГДж, мл, л, м³, или без единиц
Другие функции управления	<ul style="list-style-type: none"> • Управление приводами (3-позиционными или DC 0...10 В) • Управление насосом • Управление двойным насосом • Обработка тепловых запросов • Конфигурируемые реле
Функции защиты и наблюдения	<ul style="list-style-type: none"> • Нарботка часов клапана, принудительный прогон • Нарботка часов насоса, принудительное включение • Защита от замерзания • Наблюдение за перегрузками • Индикация красным светодиодом • Аварийное реле • Управление сигналами состояния и тревожными сообщениями
Функции шины	<ul style="list-style-type: none"> • Удалённое управление функциями Коппех при помощи модуля шины RMZ792 • Комнатный модуль с необходимыми функциями • Индикация аварийных сообщений, полученных от других устройств на шине • Доставка аварийных сообщений со всех устройств на шине на аварийное реле • Синхронизация времени • Обработка сигнала наружной температуры • Отправка или приём сигналов расписания (выходные/праздники) с других контроллеров • Получение или отправка 7-дневной программы или программы особых дней/-праздников на любой другой контроллер • Создание и отправка сигналов запроса (по холодной/горячей воде) на основной контроллер или источник горячей/холодной воды • Получение и обработка запросов на охлаждение (если сконфигурирован как основной контроллер) или на источник горячей/холодной воды • Объединённая стратегия управления контроллера вентиляции с контроллером отопления или несколькими контроллерами вентиляции в одной комнате

- Рабочие функции
- Проверка соединений
 - Сохранение данных
 - Показ уставок, действительных значений и ограничений

Замечание: Детальное описание функций контроллера см. в Basic Documentation (P3133).

Типы

Контроллеры отопления	Тип контроллера	Тип	Data Sheet
	Контроллер отопления (языки: de, fr, it, es)	RMH760B-1	N3133
	Контроллер отопления (языки: de, en, fr, nl)	RMH760B-2	N3133
	Контроллер отопления (языки: sv, fi, no, da)	RMH760B-3	N3133
	Контроллер отопления (языки: pl, cs, sk, hu, ru, bg)	RMH760B-4	N3133
	Контроллер отопления (языки: sr, hr, sl, ro, el, tr)	RMH760B-5	N3133
Аксессуары	Пульт оператора (накладной)	RMZ790	N3111
	Пульт оператора (выносной)	RMZ791	N3112
	Модуль шины	RMZ792	N3113
	Сервисный комплект	OCI700.1	N5655
Модули расширения	Модуль контура отопления	RMZ782B	N3136
	Модуль ГВС	RMZ783B	N3136
	Универсальный модуль с 4 универсальными входами и 4 релейными выходами	RMZ787	N3146
	Универсальный модуль с 6 универсальными входами, 2 аналоговыми и 4 релейными выходами	RMZ789	N3146
	Модульный коннектор	RMZ780	N3138

Заказ

При заказе, пожалуйста, указывайте тип согласно таблице.
Пульт оператора, модули расширения, датчики, комнатные модули, приводы, клапаны должны быть заказаны отдельно.

Комбинации оборудования

Подходящие датчики	Тип	Элемент	Тип	Data Sheet
	Наружный датчик	LG-Ni 1000	QAC22	N1811
	Наружный датчик	NTC 575	QAC32	N1811
	Накладной датчик	LG-Ni 1000	QAD22	N1801
	Погружной датчик	LG-Ni 1000	QAE212...	N1781
	Кабельный датчик	LG-Ni 1000	QAP21.3	N1832
	Комнатный датчик	LG-Ni 1000	QAA24	N1721
	Комнатный датчик	LG-Ni 1000	QAA64	N1722
	Ветряной датчик	DC 0...10 В	standard	–
	Солнечный датчик	DC 0...10 В	QLS60	N1943
Подходящие комнатные модули	Тип модуля	Тип	Data Sheet	
	Комнатный датчик с задатчиком уставки	QAA25	N1721	
	Комнатный датчик с задатчиком уставки	QAA27	N1721	
	Комнатный модуль с интерфейсом Konnex	QAW740	N1633	

Удалённые задат- чики уставки

<i>Тип</i>	<i>Тип</i>	<i>Data Sheet</i>
Удалённый задатчик, сигнал 0...1000 Ω	BSG21.1	N1991
Задатчик относительной уставки, ±3 К	BSG21.5	N1991

Привода

Все типы электрических и электрогидравлических приводов Siemens

- с питанием AC 24...230 В
- с 3-позиционным сигналом управления, или
- управляющим сигналом DC 0...10 В

могут использоваться.

Подробную информацию о приводах и клапанах см. в Data Sheets N4000...N4999.

Документация

<i>Тип</i>	<i>№</i>	<i>Часть</i>
Product Range Description	S3110	–
Basic Documentation	P3133	–
Installation Instructions	G3133	74 319 0526 0
Operating Instructions (languages: de, fr, it, es)	B3133	74 319 0559 0
CE Declaration of Conformity	T3110	–
Environmental Declaration	E3110...01	–

Устройство

Режим работы

В контроллер заложено 41 стандартное приложение. Большинство из них требует использование модулей расширения.


Дополнительно есть возможность свободного конфигурирования.

При помощи пульта оператора можно сделать следующее:


- Активизировать запрограммированное приложение
- Изменить запрограммированное приложение
- Сконфигурировать приложение с нуля
- Задать уставки

Более детальную информацию см. в Basic Documentation (P3133).


Обзор

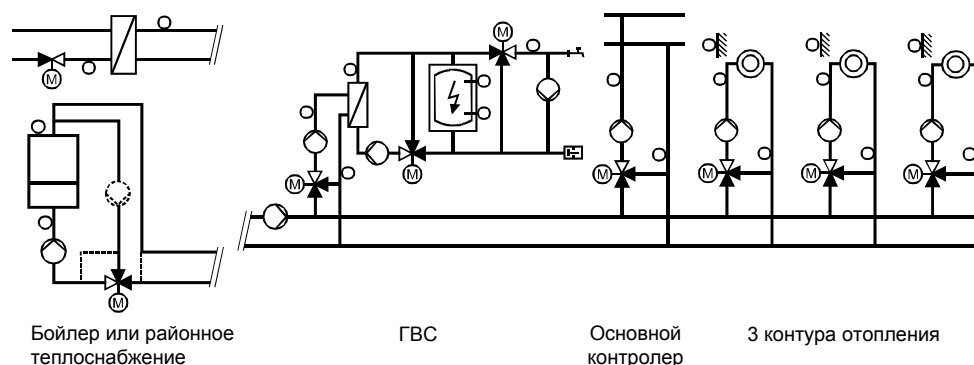


Гидравлика бойлера



Котловой насос на обратке




Котловой насос на байпасе




Поддерживаемая обратка бойлера при помощи смесительного клапана

Основной контроллер (подключение районного теплоснабжения)




Основной контроллер с 2-ходовым клапаном




Основной контроллер с магистральным насосом


Первичный контроллер



Первичный контроллер и районное теплоснабжение




Первичный контроллер и смесительный клапан




Первичный контроллер и магистральный насос


Варианты ГВС




DHW 0

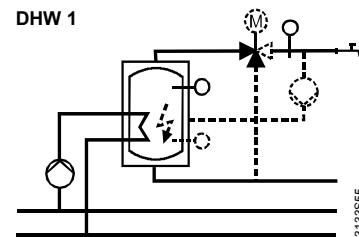


DHW 1

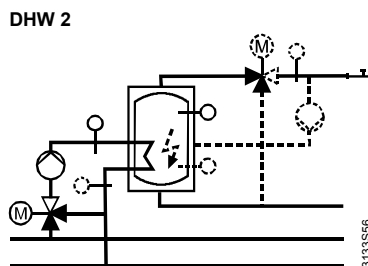


DHW 2

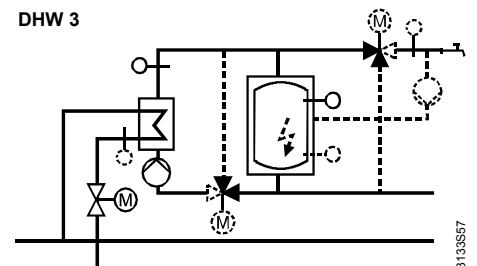


DHW 3

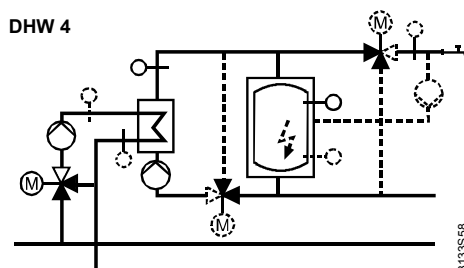

DHW 4

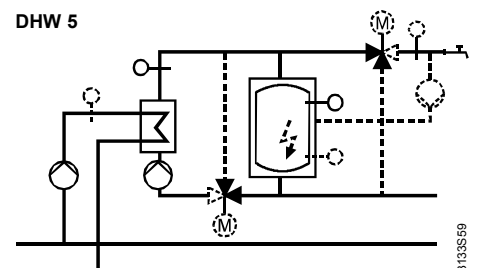


DHW 5

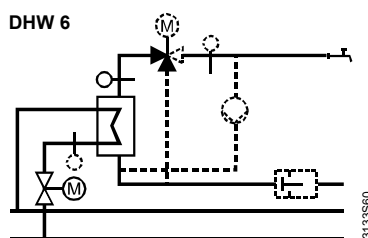


DHW 6


Контур отопления



Контур отопления с подключением к районному теплоснабжению




Смесительный контур




Контур с насосом

Управление насосом



Управление одиночным насосом с наблюдением за протоком и перегрузкой мотора



Управление сдвоенным насосом с наблюдением за протоком и перегрузкой

Наладка

При наладке необходимо ввести соответствующий тип установки. После этого все соответствующие функции, назначения клемм и настройки будут автоматически активизированы.

Более детальную информацию см. в Basic Documentation (P3133).

Использование модулей расширения

Extension modules are used when the standard number of inputs and outputs are not sufficient to cover all required functions:


Тип модуля	Кол-во универсальных входов	Кол-во аналоговых выходов	НО	Реле	
				Перекидной контакт	
RMZ782B	3	1	2	1	
RMZ783B	4	1	3	2	
RMZ787	4	—	3	1	
RMZ789	6	2	2	2	

Всего может быть подключено 4 модуля расширения с учётом следующих ограничений:

- До 2 модулей RMZ782B
- Только 1 модуль ГВС RMZ783B
- Только 1 универсальный модуль RMZ787
- До 2 универсальных модулей RMZ789

Механическое устройство

Элементы

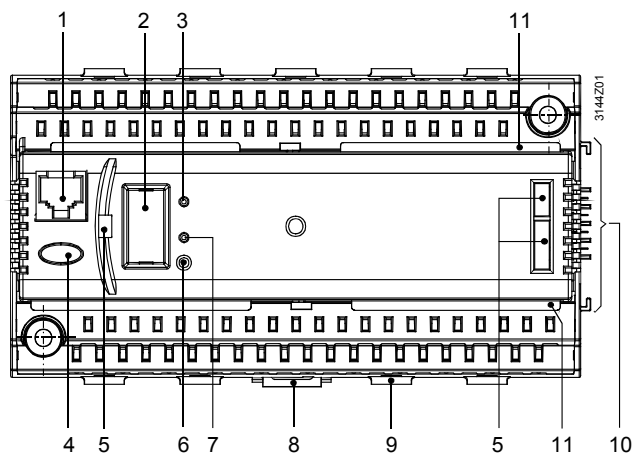

- 1 Разъём для сервисного комплекта (разъём RJ45)
- 2 Разъём для пульта оператора (с заглушкой)
- 3 Диод (зелёный) для индикации работы
- 4 Аварийная кнопка (красная) для индикации и сброса аварий
- 5 Углубления для пульта RMZ790
- 6 Кнопка для адресации
- 7 Диод (красный) для индикации программирования
- 8 Зажимы для монтажа на рейку
- 9 Фиксаторы для кабеля
- 10 Клеммы для модулей расширения
- 11 Выступы вставной части

Составные части

Контроллер отопления состоит из базы с клеммами и вставной части с печатными платами внутри.

Контроллер может монтироваться на рейку согласно EN 60 715-TN 35-7.5 или напрямую на стену.

Работа с контроллером осуществляется при помощи накладного или выносного пульта оператора (см. "Типы").


Замечания по подключению



- К контроллеру можно подключить **максимум 4** модуля расширения
- Питание контроллера- AC 24 В. Рабочее питание должно соответствовать требованиям SELV / PELV
- Трансформаторы должны быть изолированы согласно EN 60 742 или EN 61 558-2-6
- Предохранители, реле, заземление и проводка должны соответствовать местным правилам
- Провода от датчиков не должны прокладываться рядом с силовыми кабелями, которые питают вентиляторы, приводы, насосы и т.д.
- Для уточнения деталей и составлении схемы подключений для установки будет полезна следующая документация:
 - Схемы подключений в Basic Documentation (P3132)
 - Листы приложений
- Комнатный датчик должен быть установлен в месте, которое остывает быстрее всего. В комнате не должно быть термостатических клапанов.

Замечания по монтажу

- Контроллер и модули расширения предназначены для:
 - Для монтажа на рейку DIN 43 880.
 - Для монтажа на стену при помощи шурупов.
 - Заподлицо на дверцу щита управления.
- Не допускается монтаж в местах с повышенной влажностью. Должны быть соблюдены требования к окружающей среде
- Перед монтажом отсоедините питание контроллера
- **Блок с микросхемами нельзя извлекать из базы!**
- Модули расширения подключаются с правой стороны контроллера по порядку, согласно заданной конфигурации
- Модули расширения не требуют дополнительной проводки для коммуникации с контроллером; электрические подключения происходят автоматически при подсоединении модулей. Если нет возможности подсоединить модуль напрямую к контроллеру, можно использовать модульный коннектор RMZ780. В этом случае общая длина кабеля не должна превышать 10 м
- Клеммы с низким напряжением (датчики, шина данных) расположены в верхней части модуля, а силовые кабели подключаются к нижней части
- К каждой клемме можно подключить 1 одножильный или 1 многожильный кабель, с зачищенным участком 7- 8 мм. Для подключения кабелей нужна шлицевая отвёртка.

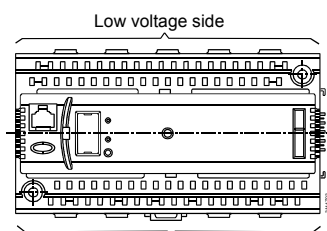

- При необходимости снять контроллер, сначала отключаются модули расширения


Замечания по наладке

- Персонал, прошедший обучение в HVAC Products и имеющий соответствующие права доступа, может изменять параметры в любое время при помощи пульта оператора RMZ790 или RMZ791, или сервисного комплекта
- В процессе наладки приложение отключается, все выходы находятся в состоянии по умолчанию. В этом случае аварийные сигналы не будут обрабатываться
- После завершения конфигурирования контроллер автоматически перезапустится
- При выходе из меню наладки периферийные устройства, подключенные к универсальным входам, автоматически проверяются и определяются. Если какое-то устройство отсутствует, то генерируется соответствующая ошибка
- Пульт оператора может подключаться и отключаться в процессе работы контроллера
- При изменении приложения документация на установку должна храниться внутри щита управления

Замечания по утилизации

Большие пластиковые части содержат материалы, которые необходимо утилизировать согласно ISO/DIS 11469.


Технические характеристики

Питание (G, G0)	Питание	AC 24 В ±20 %
	Safety extra low-voltage (SELV) / protective extra low-voltage (PELV) согласно	HD 384
	Требования к трансформатору (100 % ED, максимум 320 VA)	Согласно EN 60 742 / EN 61 558-2-6
	Частота	50/60 Гц
	Мощность (без модулей)	12 Вт
	Предохранитель	макс. 10 А
Функционирование	Работа часов без питания	
	Обычно	48 ч
	Минимум	12 ч
Аналоговые входы X1...X6	Датчики	
	Пассивные	1 или 2 LG-Ni 1000, T1, Pt 1000, NTC 575
	Активные	DC 0...10 В
	Источники сигналов	
	Пассивные	0...2500 Ω
	Активные	DC 0...10 В
X1...X6	Напряжение	DC 15 В
	Ток	5 мА
	Требования к импульсным контактам	
	Подсчёт сигналов	Сухой контакт
	Контакт	Импульсный контакт
	Изоляция	AC 3750 В согласно EN 60730
Выходы Y1, Y2	Допуст. сопротивление	
	Закр. контакты	макс. 200 Ω
	Откр. контакты	мин. 50 кΩ
	Выходное напряжение	DC 0...10 В
	Выходной ток	± 1 мА
	Макс. нагрузка	Продолжительное кЗ
 Релейные выходы Q1x...Q5x	Внутренний предохранитель	
	Плавкий	макс. 10 А

	Контактор	макс. 13 А
	Характеристики	В, С, D согласно EN 60898
	Длина кабеля	макс. 300 м
	Реле	
	Напряжение переключения	макс. AC 250 В мин. AC 19 В
	АС ток	макс. 4 А инд., 3 А рез. (cos φ = 0.6)
	При 250 В	мин. 5 мА
	При 19 В	мин. 20 мА
	Ток включения	макс. 10 А (1 с)
	Срок жизни контактов при AC 250 В	
	при 0.1 А рез.	2 x 10 ⁷ циклов
	при 0.5 А рез.	4 x 10 ⁶ циклов (НО) 2 x 10 ⁶ циклов (переключ.)
	при 4 А рез.	3 x 10 ⁵ циклов (НО) 1 x 10 ⁵ циклов (переключ.)
	инд. (cos φ = 0.6)	0.85
	Прочность изоляции	
	Между реле и системной электроникой (силовая изоляция)	AC 3750 В, согласно EN 60 730-1
	Между соседними реле (рабочая изоляция) Q1⇔Q2; Q3⇔Q4; Q5⇔Q6⇔Q7	AC 1250 В, согласно EN 60 730-1
	Между группами реле (силовая изоляция) (Q1, Q2) ⇔ (Q3, Q4) ⇔ (Q5, Q6, Q7).	AC 3750 В, согласно EN 60 730-1
Питание внешних устройств G1	Напряжение	AC 24 В
Интерфейсы	Сила тока	макс. 4 А
	Шина Коппех	
	Тип	Коппех-TP1
	Bus loading number	2,5
	Питание (децентрализованное)	25 мА
	Короткая авария питания согласно EN 50 090-2-2	100 мс с 1 модулем расширения
	Шина расширения	
	Спецификация коннектора	4 contacts SELV/PELV
	Количество plug-in циклов	макс. 10
	Разъём сервисного набора	RJ45
Допустимые длины кабелей	Для пассивных сигналов	
	Тип сигнала	
	LG-Ni 1000, T1	макс. 300 м
	Pt 1000	макс. 300 м
	0...1000 Ω	макс. 300 м
	Импульсные контакты и контакты состояния	макс. 300 м
	Для сигналов DC 0...10 В	См. Data Sheet соответствующего устройства
	Для шины Коппех	макс. 700 м
	Тип кабеля	2-жильный неэкранированный, витая пара.
	Для релейных выходов (Q1x...Q7x)	Макс. 300 м.
Электрические подключения	Клеммы	Пружинные
	Для проводов	Ø 0,6 мм ... 2,5 мм ²
	Для витых проводов без сердечника	0,25 ... 2,5 мм ²
	Для витых проводов с сердечником	0,25 ... 1,5 мм ²
	Шины Коппех	Провода не меняются местами
Степень защиты	Класс защиты корпуса согласно IEC 60 529	IP 20 (при монтаже)
	Класс безопасности согласно EN 60 730	Для работы с оборудованием класса безопасности II
Условия окружающей среды	Работа	IEC 60 721-3-3
	Климатические условия	класс 3К5
	Температура (корпус и электроника)	0...50 °C
	Влажность	5...95 % г. h. (без конденсата)
	Механические условия	класс 3М2
	Транспортировка	IEC 60 721-3-2
	Климатические условия	класс 2К3
	Температура	-25...+70 °C
	Влажность	<95 % г. h.
	Механические условия	класс 2М2
Классификация согласно EN 60 730	Режим работы, управление	тип 1В
	Уровень загрязнения	2
	Класс прошивки	A
	Номинальное импульсное напряжение	4000 В
	Температура испытаний корпуса	125 °C

Материалы и цвет	База	Поликарбон, RAL 7035 (светло-серый)
	Блок с микросхемами	Поликарбон, RAL 7035 (светло-серый)
	Упаковка	Рифлёный картон
Стандарты	Безопасность	
	Электроприбор для домашнего использования	
	Приложения	EN 60 730-1
	Особые требования	EN 60 730-2-11
	Home and Building Electronic System (HBES)	EN 50 090-2-2
	Электромагнитная совместимость	
Защищённость промышленный сектор	EN 61 000-6-2	
Эмиссия лёгкая промышленность	EN 61 000-6-3	
Home and Building Electronic System (HBES)	EN 50 090-2-2	
CE Соответствие	EMC directive	89/336/EEC
	Low voltage directive	2006/95/EEC
✓ Соответствие	Australian EMC Framework	Radio communication act 1992
	Radio Interference Emission Standard	AS/NZS 3548
Вес	Без упаковки	0,49 кг
		0,49 кг

Клеммы

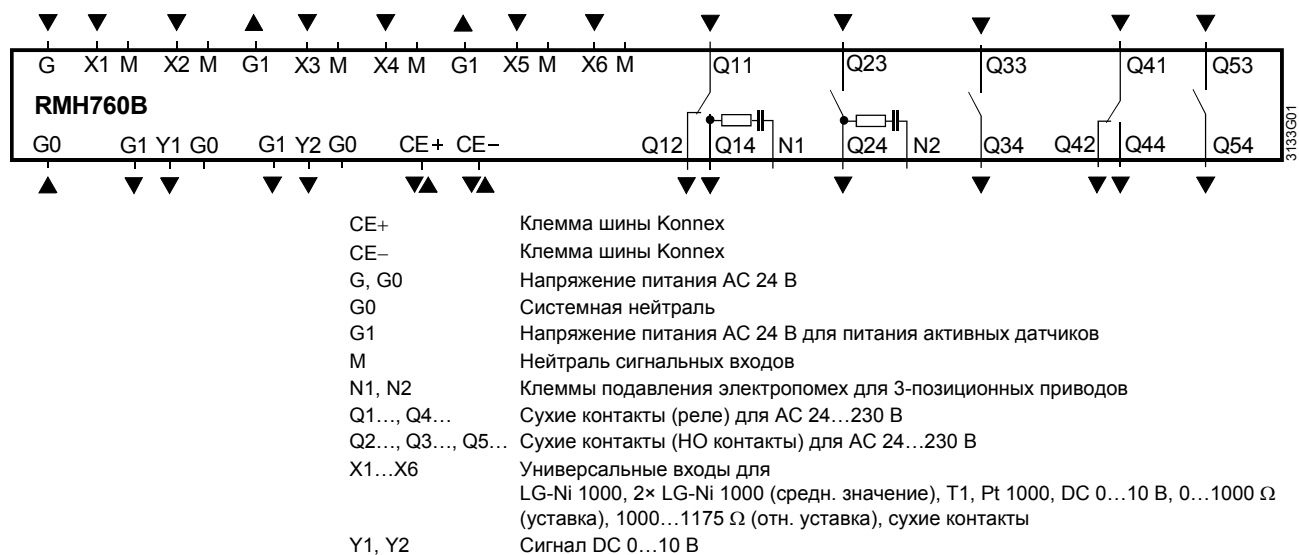


Замечания

- К каждой клемме можно подключить один одножильный или многожильный кабель
- Сдвоенные клеммы объединены
- При работе с 3-позиционным сигналом привода с питанием AC 230 В, должно быть активировано подавление электропомех. Для этого клемма N1 подключается к нейтрали, и между клеммами N1 и N2 устанавливается перемычка


Примеры подключений

Различные подключения

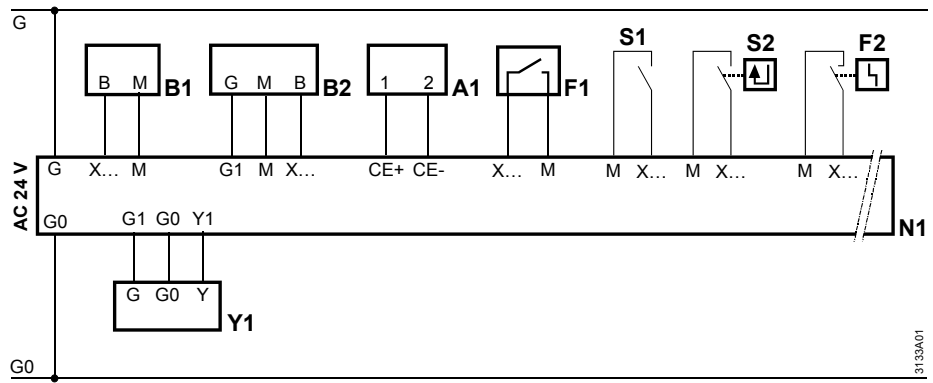


- A1 Устройство Коппех
- B1 Пассивный датчик (источник сигнала)
- B2 Активный датчик (источник сигнала)
- F1 Реле аварии (например, термостат)
- F2 Реле аварии (например, датчик давления) горелки
- N1 Контроллер RMH760B
- S1 Переключатель
- S2 Сигнал обратной связи (например, от горелки)
- Y1 Привод с сигналом DC 0...10 В

Подключение 3-позиционных приводов

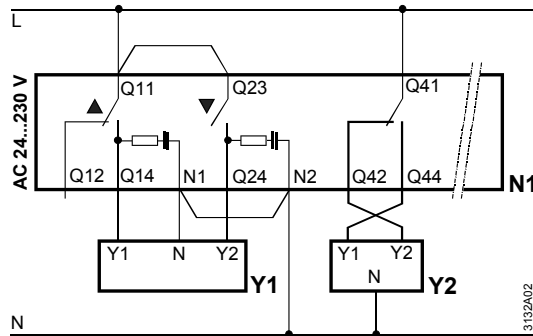


- N1 Контроллер RMH760B
- Y1 3-позиционный привод для смесительного клапана
- Y2 3-позиционный привод для отсечного клапана

Подключение 1 двойного насоса или 2 одиночных

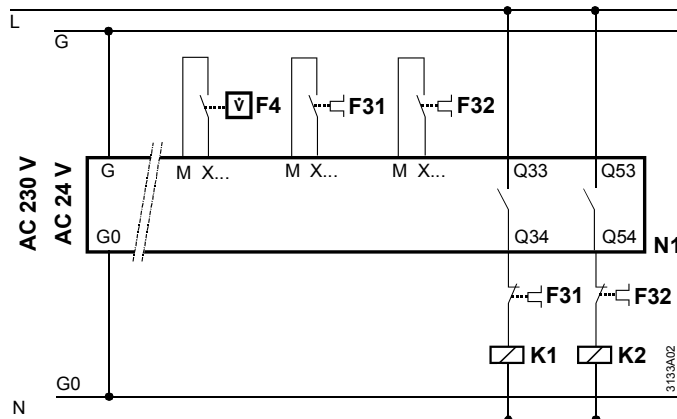

- F3... Защита от сверхтоков
- F4 Датчик потока
- K1 Контактор насоса
- K2 Контактор насоса
- N1 Контроллер RMH760B

Безопасность 2-ступенчатой горелки

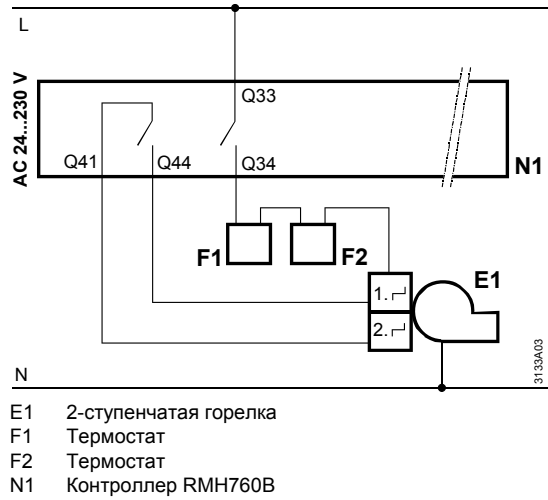

Типы установок

Тип	Описание	Схема
H0-1	N1: Контур ГВС с накопительным баком, смесительным клапаном и насосом загрузки (ГВС 2)	
H0-2	N1: Погодозависимое управление контуром отопления со смесительным клапаном и рециркуляционным насосом	
H0-3	A3: Контур ГВС (ГВС 2) N1: Контур отопления	
H0-4	N1: Контур отопления A2: Контур отопления	
H0-5	A3: Контур ГВС (ГВС 2) N1: Контур отопления A2: Контур отопления	

Тип	Описание	Схема
H0-6	N1: Контур отопления A2(1): Контур отопления A2(1): Контур отопления	
H0-7	A3: Контур (ГВС 2) N1: Контур отопления A2(1): Контур отопления A2(2): Контур отопления	
H1-0	N1: Основной контроллер (подключение районного теплоснабжения с теплообменником), управление температурой подачи с 2-портовым клапаном на обратке	
H1-1	N1: Основной контроллер A3: Контур ГВС, загрузка накопительного бака из теплообменника, со смесительным клапаном, основным и вторичным насосами (ГВС 4)	
H1-2	N1: Основной контроллер A2: Погодозависимое управление контуром отопления со смесительным клапаном и рециркуляционным насосом	
H1-3	N1: Основной контроллер A3: Контур ГВС (ГВС 4) A2: Контур отопления	
H1-4	N1: Основной контроллер A2(1): Контур отопления A2(2): Контур отопления	

Тип	Описание	Схема
H1-5	<p>N1: Основной контроллер</p> <p>A3: Контур ГВС (ГВС 4)</p> <p>A2(1): Контур отопления</p> <p>A2(2): Контур отопления</p>	
H2-0	<p>N1: Первичный контроллер с управлением по запросам, смесительным клапаном и рециркуляционным насосом</p>	
H2-1	<p>N1: Первичный контроллер</p> <p>A3: Контур ГВС с накопительным баком, смесительным клапаном и насосом загрузки (ГВС 2)</p>	
H2-2	<p>N1: Первичный контроллер</p> <p>A2: Погодозависимое управление контуром отопления со смесительным клапаном и рециркуляционным насосом</p>	
H2-3	<p>N1: Первичный контроллер</p> <p>A3: Контур ГВС (ГВС 2)</p> <p>A2: Контур отопления</p>	
H2-4	<p>N1: Первичный контроллер</p> <p>A2(1): Контур отопления</p> <p>A2(2): Контур отопления</p>	
H2-5	<p>N1: Первичный контроллер</p> <p>A3: Контур ГВС (ГВС 2)</p> <p>A2(1): Контур отопления</p> <p>A2(2): Контур отопления</p>	

Тип	Описание	Схема
H3-0	N1: Управление температурой бойлера с 1-ступенчатой горелкой и котловым насосом	
H3-1	N1: Управление температурой бойлера A3: Управление контуром ГВС с накопительным баком, смесительным клапаном и насосом загрузки (ГВС 2)	
H3-2	N1: Управление температурой бойлера A2: Погодозависимое управление контуром отопления со смесительным клапаном и рециркуляционным насосом	
H3-3	N1: Управление температурой бойлера A3: Контур ГВС (ГВС 2) A2: Контур отопления	
H3-4	N1: Управление температурой бойлера A2(1): Контур отопления A2(2): Контур отопления	
H3-5	N1: Управление температурой бойлера A3: Контур ГВС (ГВС 2) A2(1): Контур отопления A2(2): Контур отопления	
H4-0	N1: Управление температурой бойлера с 1-ступенчатой горелкой и котловым насосом, обратка бойлера поддерживается смесительным клапаном	


Тун	Описание	Схема
H4-1	<p>N1: Управление температурой бойлера</p> <p>A3: Контур ГВС с накопительным баком, смесительным клапаном и насосом загрузки (ГВС 2)</p>	<p>The diagram shows a boiler control system (N1) on the left with components N.X1, N.O3, N.X3, N.O5, and N.G1/O2. On the right, the hot water supply circuit (A3) includes a storage tank, mixing valve (A3.X1, A3.X2), and loading pump (A3.O5, A3.G1/O2).</p>
H4-2	<p>N1: Управление температурой бойлера</p> <p>A2: Погодозависимое управление контуром отопления со смесительным клапаном и рециркуляционным насосом</p>	<p>The diagram shows a boiler control system (N1) on the left. The heating circuit (A2) on the right features a mixing valve (A2.X1, A2.O3) and a recirculation pump (A2.G1/O2).</p>
H4-3	<p>N1: Управление температурой бойлера</p> <p>A3: Контур ГВС (ГВС 3)</p> <p>A2: Контур отопления</p>	<p>The diagram shows a boiler control system (N1) on the left, a hot water supply circuit (A3) in the middle, and a heating circuit (A2) on the right with a mixing valve (A2.X1, A2.O3) and pump (A2.G1/O2).</p>
H4-4	<p>N1: Управление температурой бойлера</p> <p>A2(1): Контур отопления</p> <p>A2(2): Контур отопления</p>	<p>The diagram shows a boiler control system (N1) on the left and two parallel heating circuits (A2(1) and A2(2)) on the right, each with a mixing valve and pump.</p>
H4-5	<p>N1: Управление температурой бойлера</p> <p>A3: Контур ГВС (ГВС 2)</p> <p>A2(1): Контур отопления</p> <p>A2(2): Контур отопления</p>	<p>The diagram shows a boiler control system (N1) on the left, a hot water supply circuit (A3) in the middle, and two parallel heating circuits (A2(1) and A2(2)) on the right.</p>
H5-2	<p>N1: Погодозависимое управление контуром отопления с теплообменником с 2-портовым клапаном на обратке</p>	<p>The diagram shows a boiler control system (N1) on the left with a weather-dependent heating circuit on the right.</p>
H5-3	<p>A3: Контур ГВС с загрузкой накопительного бака из теплообменника (ГВС 3)</p> <p>N1: Контур отопления</p>	<p>The diagram shows a hot water supply circuit (A3) on the left with a storage tank and a heating circuit (N1) on the right.</p>

Тип	Описание	Схема
H5-4	N1: Контур отопления A2: Контур отопления	
H5-5	A3: Контур ГВС (ГВС 3) N1: Контур отопления A2: Контур отопления	
H5-6	N1: Контур отопления A2(1): Контур отопления A2(2): Контур отопления	
H5-7	A3: Контур ГВС (ГВС 3) N1: Контур отопления A2(1): Контур отопления A2(2): Контур отопления	
H6-1	N1: Прямое потребление ГВС из теплообменника, подключенного в контуре с циркуляционным насосом (ГВС 6)	
H6-3	N1: Контур ГВС (ГВС 6) и погодозависимое управление контуром отопления с теплообменником и 2-портовым клапаном на обратке	
H6-5	N1: Контур ГВС и контур отопления A2 Контур отопления	

Тип	Описание	Схема
Н6-7	<p>N1: Контур ГВС (ГВС 6) и контур отопления</p> <p>A2(1): Контур отопления</p> <p>A2(2): Контур отопления</p>	

- N. Клеммы контроллера N1, RMH760B
- A2. Клеммы модуля контура отопления RMZ782B
- A2(1) Клеммы первого модуля контура отопления RMZ782B
- A2(2) Клеммы второго модуля контура отопления RMZ782B
- A3. Клеммы модуля ГВС RMZ783B
- Q1 Реле, Q11, Q12 и Q14 (например, привод)
- Q2 Реле, Q23 и Q24 (например, привод)
- Q3 Реле, Q33 и Q34 (например, насос контура отопления)
- Q4 Реле, Q41, Q42 и Q44 (например, насос загрузки бака)
- Q5 Реле, Q53 и Q54 (например, насос бойлера)
- X1 Конфигурируемый вход для основной измеряемой переменной (например, температура подачи)
- X2 Конфигурируемый вход для дополнительной измеряемой переменной (например, наружная температура)
- X3 Конфигурируемый вход для дополнительной измеряемой переменной (например, температура обратки)
- X4 Конфигурируемый вход для дополнительной измеряемой переменной (например, датчик протока в накопительном баке)
- X5 Конфигурируемый вход для дополнительной измеряемой переменной (например, датчик протока в накопительном баке)

Размеры

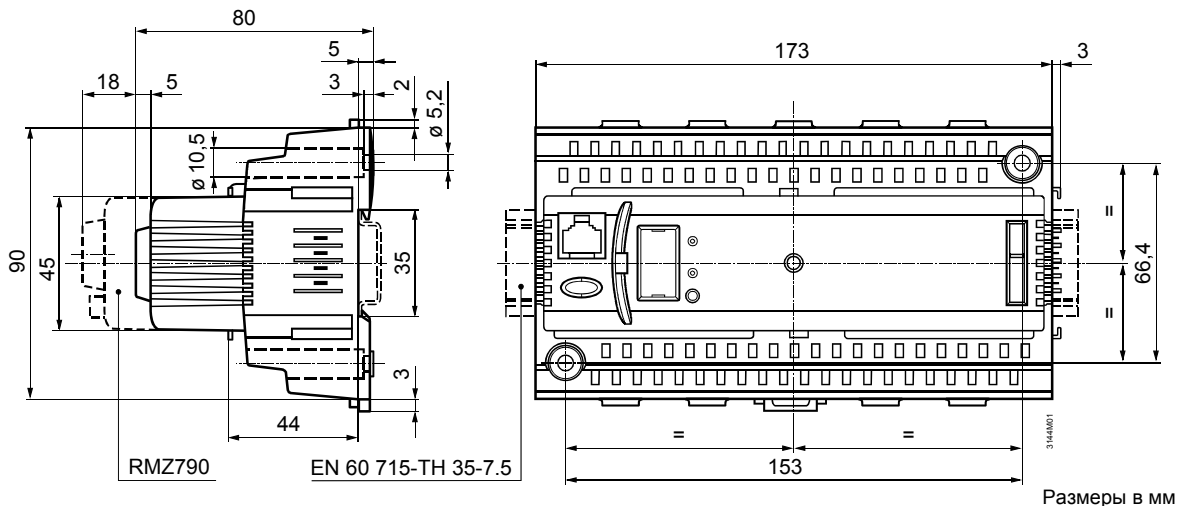

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93